

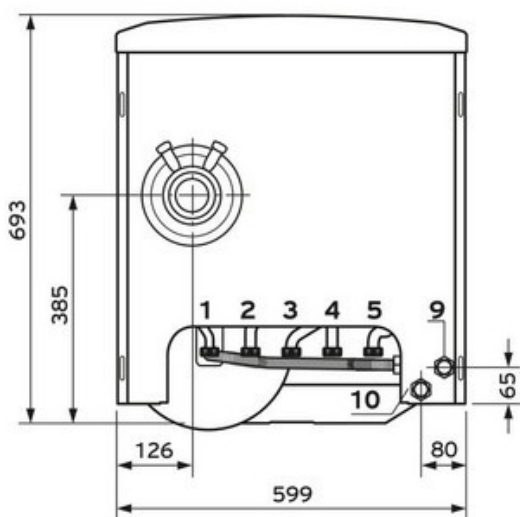
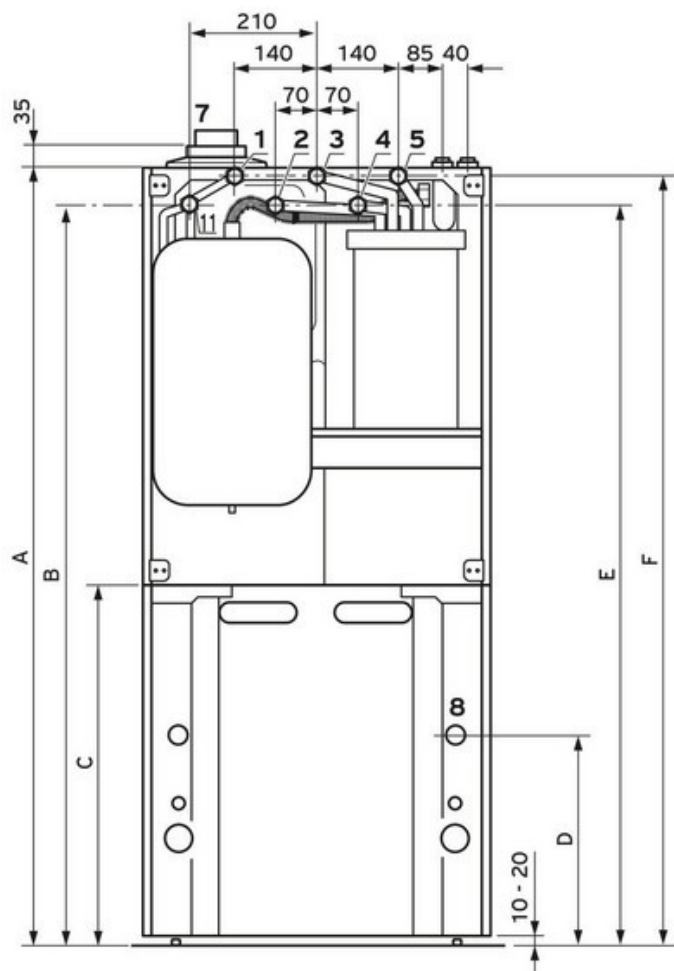


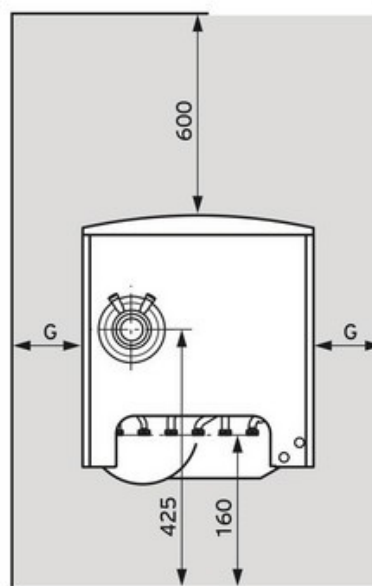

Mindestabstände und Montagefreiräume

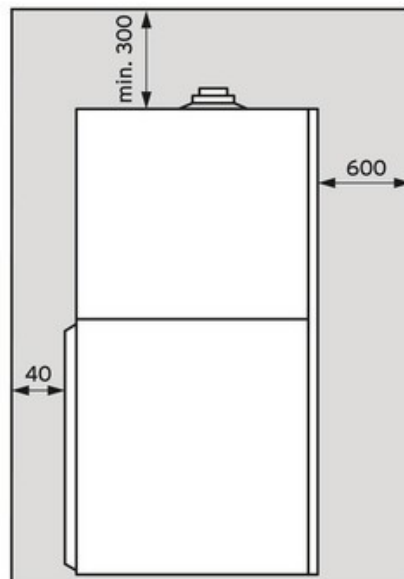

Draufsicht

Gerätetyp	A	B	C	D	E	F	G ¹⁾
150 l	1640	1618	941	770	1577	1627	20 (≥300)
190 l	1880	1857	1182	1010	1816	1866	20 (≥300)

Maße in mm

¹⁾ mindestens auf einer Geräteseite einen ausreichenden seitlichen Abstand vorsehen, um den Zugang bei Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erleichtern

- 1 Gasanschluss G 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss G 3/4
- 3 Warmwasseranschluss G 3/4
- 4 Heizungsanlauf G 3/4
- 5 Heizungsanlauf G 3/4
- 7 Luft-/Abgasanschluss
- 8 Kondenswasseranlauf
- 9 Solarrücklauf (vom Kollektor) G 3/4
- 10 Solarrücklauf (zum Kollektor) G 3/4
- 11 Zirkulationsanschluss nur mit optionalem Zubehör