
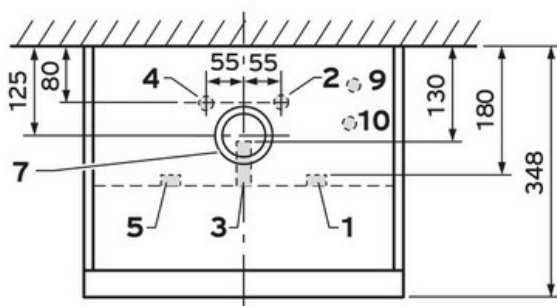
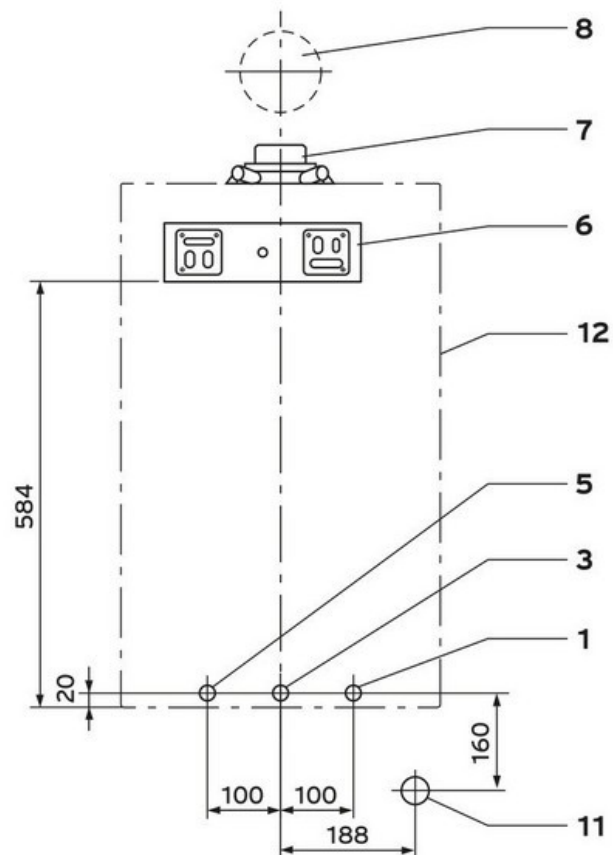


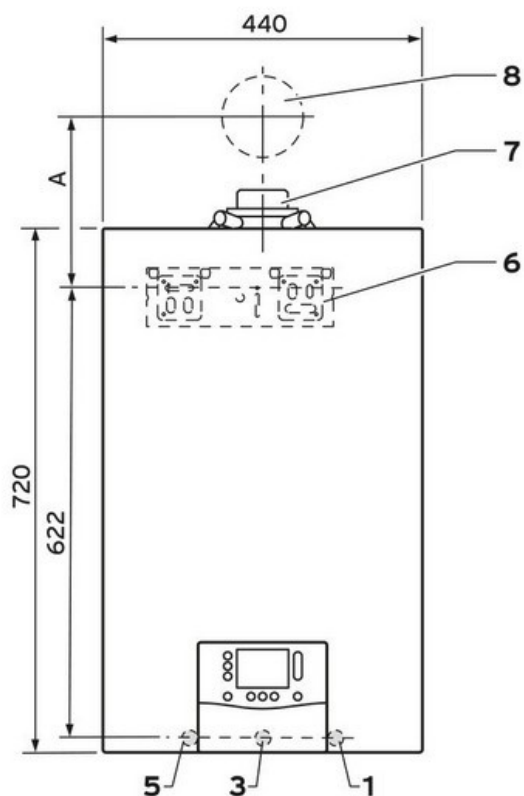

Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

- 1 Heizungsrücklauf G 3/4
- 2 Speicherrücklauf
- 3 Gasanschluss  $\varnothing 20 \times 1,5$
- 4 Speichervorlauf
- 5 Heizungsanlauf G 3/4
- 6 Gerätehalter
- 7 Anschluss Luft-/Abgasführung
- 8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
- 9 Anschluss Kondenswasserablauf  $\varnothing 20$
- 10 Entleerung  $\varnothing 9$
- 11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
- 12 Obere Kante des Mantels

| Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht | A   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 60/100 mit Bogen 87°, PP                                                      | 221 |
| 60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP                                 | 221 |
| 80/125 mit Bogen 87°, PP                                                      | 233 |
| 80/125 mit Revisions-Bogen, PP                                                | 258 |
| Maße in mm                                                                    |     |