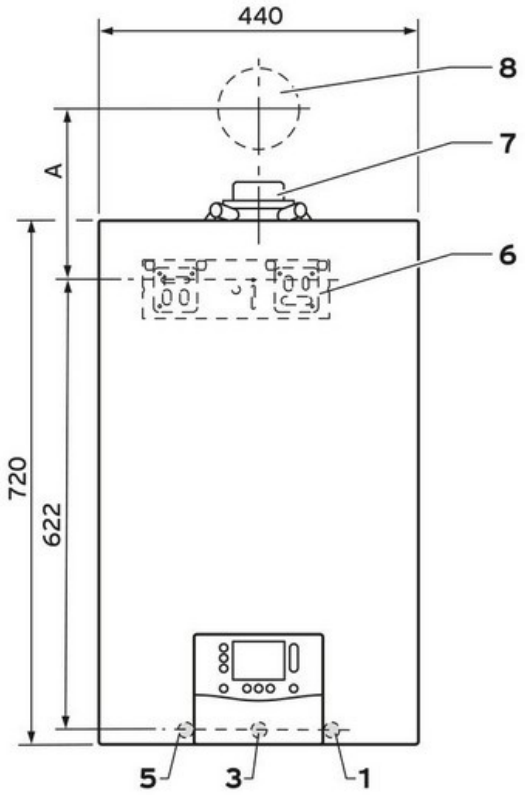

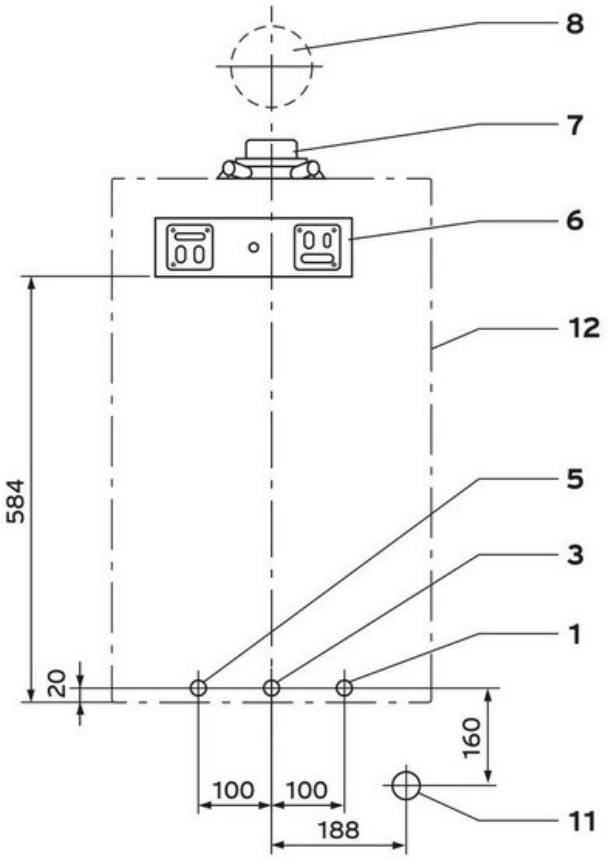

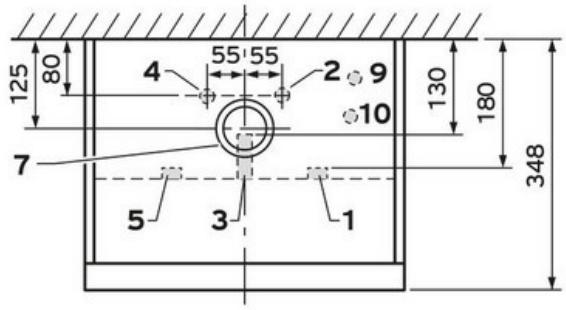

Draufsicht (Anschlüsse im Gerät)

Minimaler Abstand für eine Durchführung durch eine Wand oder in einen Schacht	A
60/100 mit Bogen 87°, PP	221
60/100 mit Bogen 87° und Revisionsöffnung, PP	221
80/125 mit Bogen 87°, PP	233
80/125 mit Revisions-Bogen, PP	258
	Maße in mm

1 Heizungsrücklauf G 3/4
2 Speicherrücklauf
3 Gasanschluss ∅ 20 x 1,5
4 Speichervorlauf
5 Heizungsvorlauf G 3/4
6 Gerätehalter
7 Anschluss Luft-/Abgasführung
8 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
9 Anschluss Kondenswasserablauf ∅ 20
10 Entleerung ∅ 9
11 Anschluss Ablauftrichter/Syphon R 1
12 Obere Kante des Mantels