



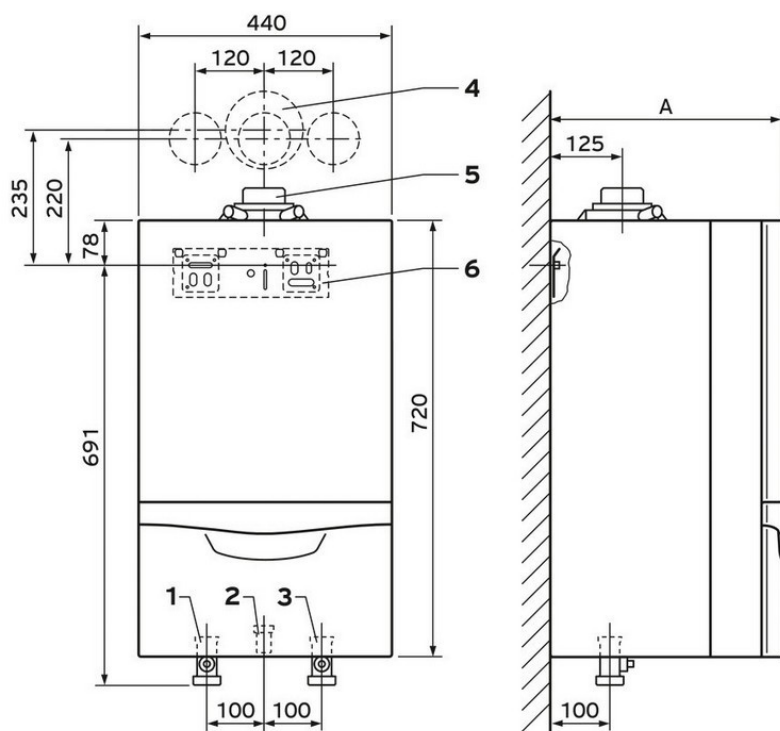

Mindestabstände

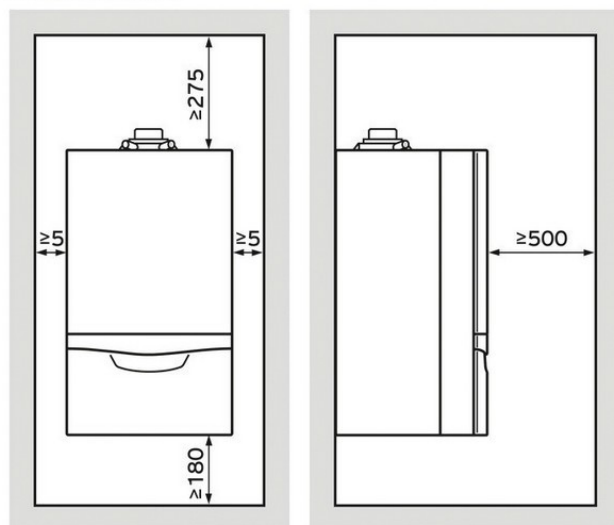

- 1 Heizungsvorlauf
- 2 Gasanschluss
- 3 Heizungsrücklauf
- 4 Wanddurchführung Luft-/Abgasführung
- 5 Anschluss Luft-/Abgasführung
- 6 Gerätehalter

	A
VC 406/5-5 bis VC 476/5-5	405
VC 636/5-5	473
Maße in mm	